

Meglévő/megmaradó gáznyomásszabályzó
Gazgep EKB-10/G53
Pkn: 26,5 mbar
Pb: 0,1-6 bar
Qn= 10 m3/h (Földgáz)
Gyári szám: 113011300033146
Átszelőtetett mérőszekrényben, külső falra szerelve

Főelzáró, DN25
Hőre záró elem
Méretlen, meglévő-megmaradó
Védőcsőben vezetett, PE cső

Új acél gázvezeték
Külső falon vezetve, szükséges megfogásokkal
beüzemelési követően felületvédelemmel ellátva

Meglévő/megmaradó gázmérő
Krom Schröder BK G4T
Qmax=6 m3/h
Vonalkód: 013000181630612014
Gyári szám: 18163061
Külső falra szerelt mérőszekrényben


Csatlakozás a méretlen gázközmű hálózathoz
Meglévő / megmaradó

K1, K2
Viessmann Ø60/Ø100 PPs/alu koncentrikus
fűstcső-levegő rendszer, C33-as
Lmeg=10 m;
Egyenes ellenőrző idommal
- 60/100-as indító idom ellenőrző nyílással: 0,5 m
- 60/100-as egyenes ell. idom: 1,5 m
- 60/100-as egyenes idom: 1 m
- 60/100-as egyenes tetőfeletti töltdő idom: 0,5 m
- 60/100 Fűstcső végelem, tetőfeletti 0,6 m
L=5,5 m

Viessmann Vitodens 100W B1HC 2db
Kondenzációs zártégésterű falikazán.
Névleges hőt. készülékenként Qn=26 kW
Csatlakozási érték (H földgáz) Vn=2 x 2,57m3/h

Új flexibilis készülék bekötés
DN20 golyóscsap

Fekete tetőelvezető elem
Viessmann

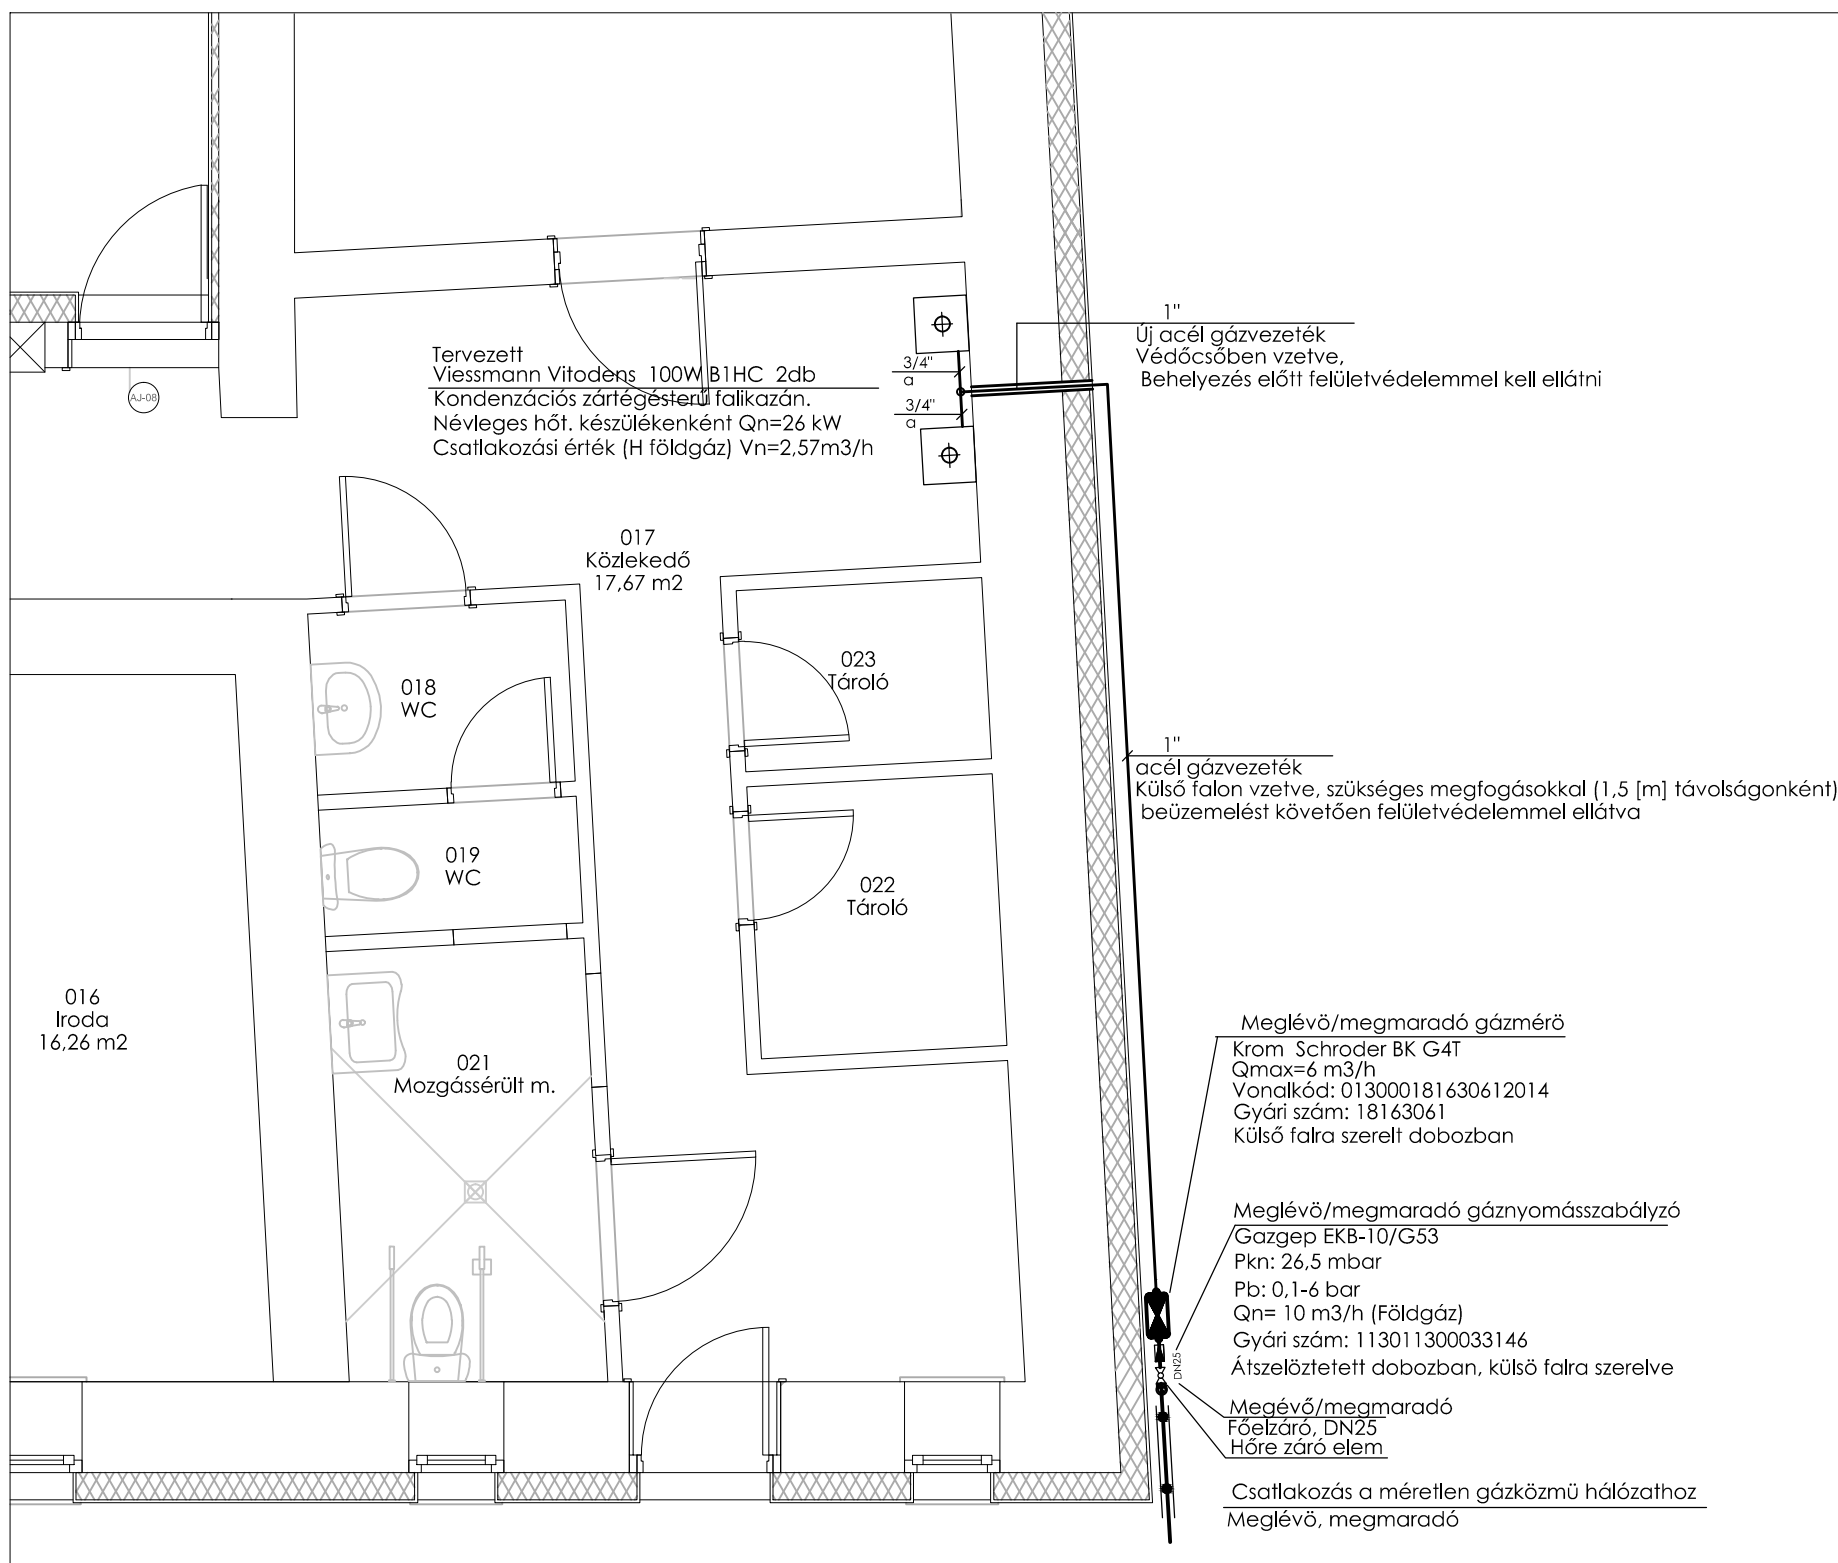

Tervezett
Viessmann Vitodens 100W B1HC 2db
Kondenzációs zártégésterű falikazán.
Névleges hőt. készülékenként Qn=26 kW
Csatlakozási érték (H földgáz) Vn=2,57m3/h

017
Közlekedő
17,67 m2

018
WC

019
WC

016
Iroda
16,26 m2

023
Tároló

022
Tároló

Meglévő/megmaradó gázmérő
Krom Schröder BK G4T
Qmax=6 m3/h
Vonalkód: 013000181630612014
Gyári szám: 18163061
Külső falra szerelt dobozban


Meglévő/megmaradó gáznyomásszabályzó
Gazgep EKB-10/G53
Pkn: 26,5 mbar
Pb: 0,1-6 bar
Qn= 10 m3/h (Földgáz)
Gyári szám: 113011300033146
Átszelőtetett mérőszekrényben, külső falra szerelve

Meglévő/megmaradó
Főelzáró, DN25
Hőre záró elem

Csatlakozás a méretlen gázközmű hálózathoz
Meglévő, megmaradó

1"
Új acél gázvezeték
Védőcsőben vezetve,
Behelyezés előtt felületvédelemmel kell ellátni

1"
acél gázvezeték
Külső falon vezetve, szükséges megfogásokkal (1,5 [m] távolságonként)
beüzemelési követően felületvédelemmel ellátva



Helyszínrajz: Polgármesteri Hivatal, 2517 Kesztlőc, Szabadság tér 11, HRSZ 1063

JELMAGYARÁZAT:

	Új kiépítendő gázvezeték
	Meglévő fogyasztói gázvezeték
	Meglévő gázvezeték
	Bontandó gázvezeték
	Gázvezeték védőcső
	Koncentrikus fűstgázvezeték
	Gömbcsap
	Gáz felszálló
	Fűstgáz elvezetés
	Szűkítő

Tárgyi épület: Polgármesteri Hivatal, 2517 Kesztlőc, Szabadság tér 11, HRSZ 1063

Megrendelő: Kasztlőc Község Önkormányzata 2517 Kesztlőc, Szabadság tér 11			 www.intasolar.hu Etapp-Energy Kft. 8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2 Adószám: 24953744-2-19	
Projekt megnevezés: Kesztlőc - Polgármesteri Hivatal Gázellátási terv			 Miklós Nándor Gépészmérnök	
Tervlap megnevezése: ALAPRAJZ, FÜGGŐLEGES CSŐTERV, HELYSZÍNRAJZ			 Sörösi Ottó Gépészmérnök tervező G-01-15557	
Dátum: 2017.10.01.	Terv fajta: Engedélytetési, Kiviteli terv	Lapméret: A2	Lépték: M 1:50	Tervlap azonosító: GG-02