


### Jelmagyarázat:

- Fűtési-hűtési előremenő vezeték
- Fűtési-hűtési visszatérő vezeték
- Hőszivattyú visszatérő vezeték
- Hőszivattyú előremenő vezeték
- Szigetelt vezeték
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Légtelenítő szelep, légedény
- Gömbcsap
- TA-STAD típusú beszabályozó szelep, mérőcsonkokkal
- Szivattyú
- Üritőcsap

DAIKIN FWV035RDTN  
2 csöves burkolatos parapetes fan-coil berendezés  
Qf=2290W (min. ford.)  
Qh=1600W; Qht=2140W (min. ford.)  
230V-50Hz, P=40W  
Lwt=31dBA  
A készülékben elhelyezve:  
NA 25 elzáró  
TA TBV-C 15NF  
fogyasztói beszabályozó szelep  
kiegészítő csepptálca

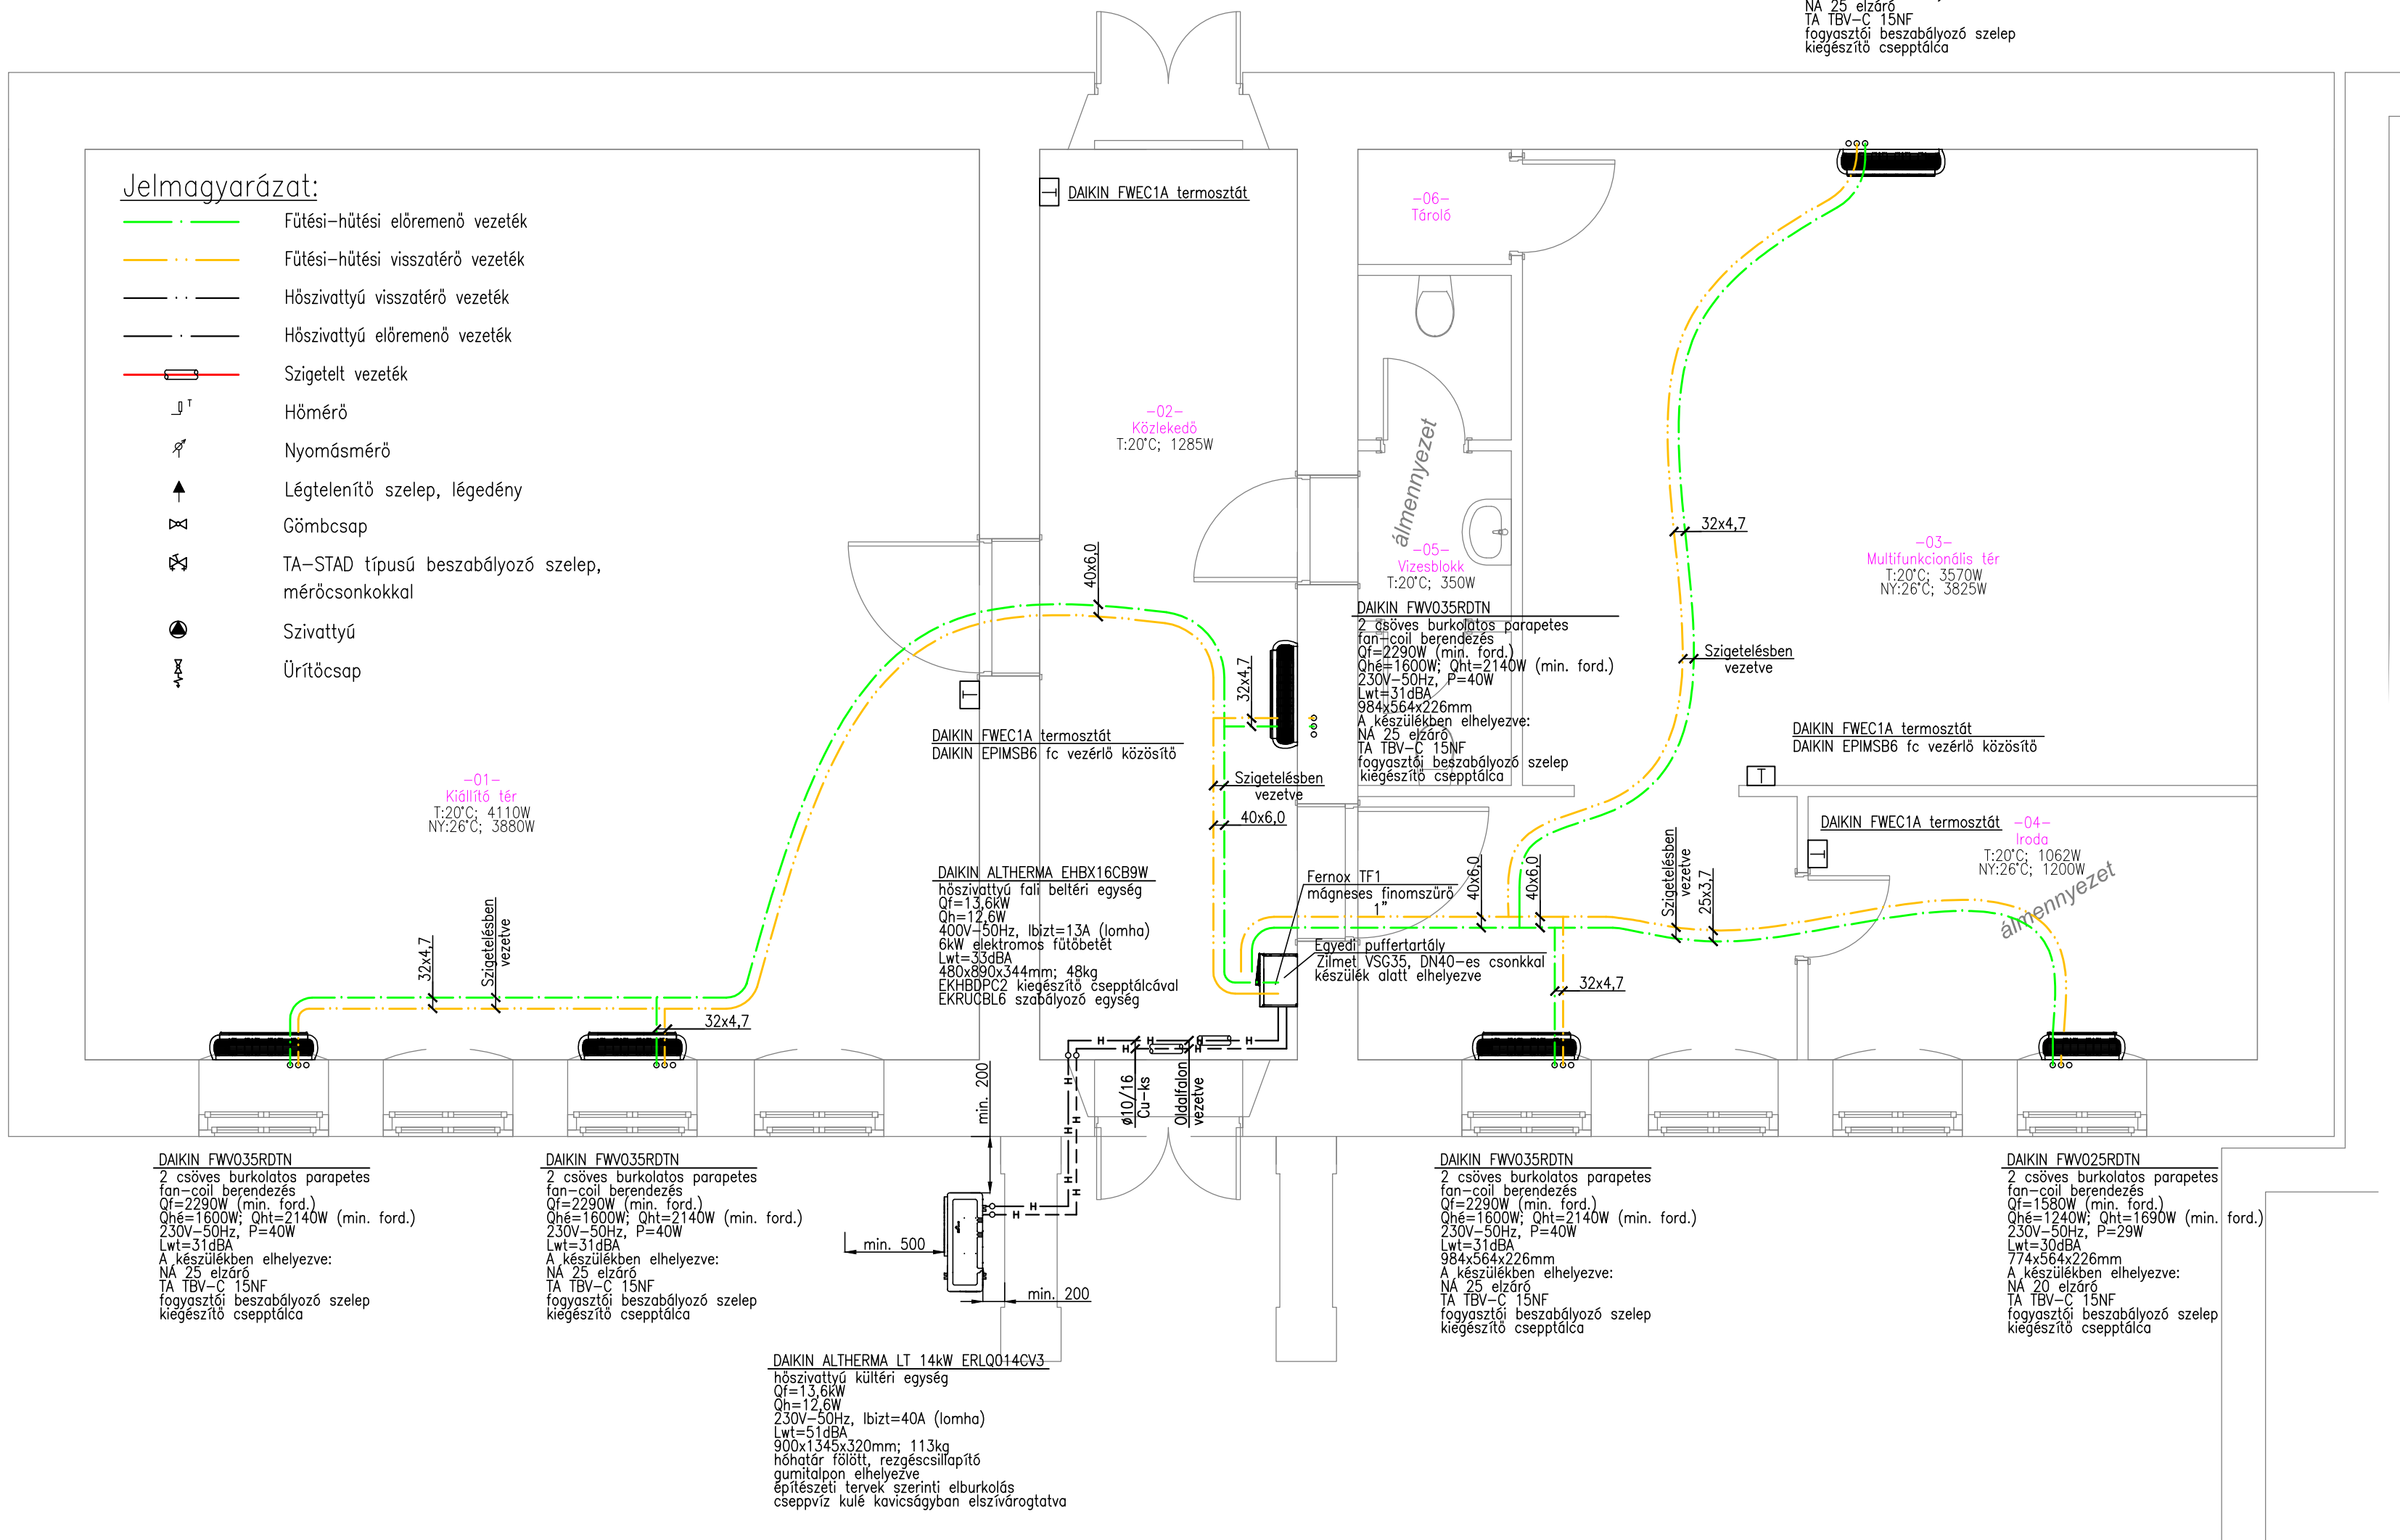

### Megjegyzés:

- A tervek együtt kezelendők az építész, statikus és elektromos tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
- A terven szereplő műszaki megoldások a Megrendelői igényeket figyelembe véve készültek.
- A fűtési vezetékek anyaga installációs rézcső, REHAU RAUTITAN STABIL alubetétes ötrétegű csővezeték.
- A fűtési-hűtési vezetékeket 19 mm vastag Armaflex AC csőháj szigeteléssel kell ellátni.
- Magas pontokon légtelenítési, alacsony pontokon ürítési lehetőséget kell biztosítani.

**SZÖDY és tsa kft.**  
Épületgépészeti Tervező Szakértő és Hidrobiológiai Szakértő Kft.  
1171 Budapest, Enzsőll Elák u. 18  
e-mail: [terv@szodyestsa.hu](mailto:terv@szodyestsa.hu)  
Tel/fax: (1)632-0622; (20)935-9237

FELELŐS TERVEZŐ:  
  
**SZÖDY FERENC**  
G-T-01-5126

ÉPÍTÉZÉS MEGNEVEZÉSE  
**RENDEZVÉNYKÖZPONT FELÚJÍTÁS**  
ÉPÍTÉZÉS HELYE  
**2517 KESZTÖLC, SZÉCHENYI UTCA 12.**  
RAJZ MEGNEVEZÉSE  
**KÖZPONTI FŰTÉS-HŰTÉS KIMITELI TERV FÖLDSZINTI ALAPRAJZ**

LÉPTÉK: **M1:50**  
DÁTUM: **2016.04.11.**  
RAJZSZÁM: **GF-1** REVIZIÓS SZÁM:

TERVEZŐ:  
**OLÁH ANDRÁS**  
G-01-15734  
CAD MUNKATÁRS: